



H20 - Overbrusningsstrategi

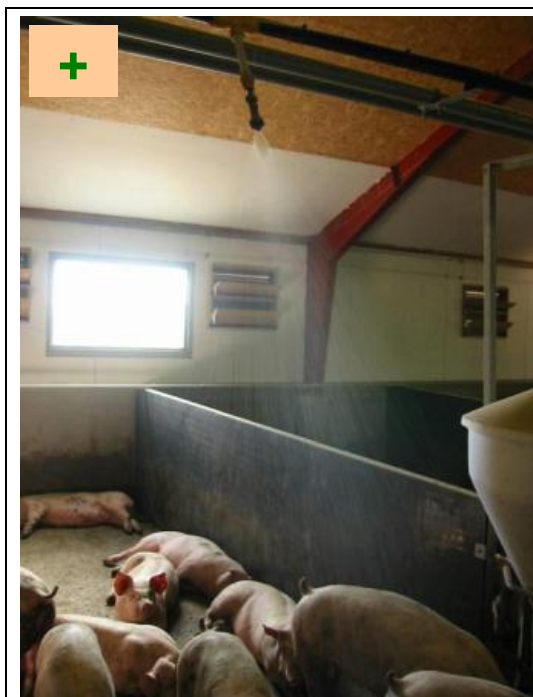

Korrekt placeret overbrusning med fladdyser

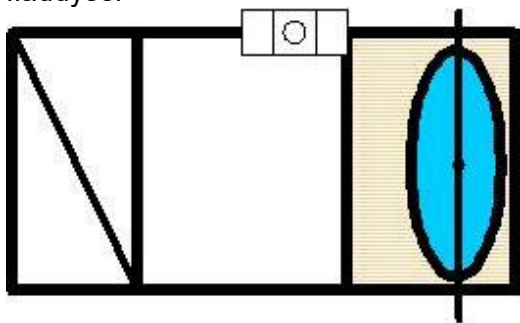

Ønsket overbrusningsområde

1. Brug fladdyser beregnet til marksprøjten.
2. Placer overbrusning over gødearealet.
3. Overbrusning virker gennem afkøling af grisene - ikke staldluften.
4. Overbrus efter følgende anbefalinger:

Smågrise over 20 kg:

Udetemperatur, ° C	Hyppighed, gange / time	Varighed, Minutter
Fra 16-18	1-2	1-2
Fra 18 -	2-3	2-3
Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20		

Slagtesvin:

Udetemperatur, ° C	Hyppighed, gange / time	Varighed, Minutter
Fra 14-18	1-2	1-2
Fra 18 -	2-3	2-3
Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20		

5. Overbrus eventuelt gødearealet umiddelbart før indsættelse af grise.



Tilkalket dyse

Vær opmærksom på:

- Bruses der for kort tid ad gangen, kan alle grise ikke nå ind under bruseren med aggression til følge.
- Bruses der for ofte, bliver stalden fugtig.
- Bruses der i lejet bliver lejearealet fugtigt.
- Bruses der på foderautomaterne, kan det medføre kagedannelser i automaten.
- Bruses der om natten? Tjek, om uret i styringen passer (nogle styringer er følsomme for strømsvigt).
- Vinddrift, der giver fugt på gange og i lejer.
- Tilkalkede dyser.
- Ved overbelægning kan de lavest rangerede grise ikke undgå at blive overbruset.
- Manglende overbrusning trods rigtigt indstilling i styringen kan skyldes, at kuglehanen er lukket!

Pkt.	Supplerende kommentarer - Overbrusningsstrategi
1.	Mindre følsom for vinddrift og tilkalkning.
2.	Den nederste tredjedel af stien ud mod inspektionsgangen rammes af bruseren.
3.	<p>Før at sikre afkøling af grisene bør brusetiden være så lang i varme perioder, at alle grise kan nå ind under bruseren, dvs. 2-2½ minut ad gangen. Længere brusetid giver blot ekstra vand i gyllen.</p> <p>Bliv i stalden og kontroller at vandet rammer hvor det skal. Kontroller at alle grise, der ønsker det, når at blive kølet i det tidsrum anlægget kører.</p>
4.	<p>Graden af overbrusning stiger fra minimum til maksimum i intervallet 14-18° C udetemperatur. Der er forskellige styringsmuligheder afhængigt af ventilationsstyringens fabrikat. Nogle styrer efter overtemperatur i stalden i forhold til ønsket temperatur (der skal bruses 100 % ved en overtemperatur på 3 grader).</p> <p>Ingen overbrusning i nattetimerne og ved lave udetemperaturer!!!</p>
5.	Overbrusningen kan evt. aktiveres kortvarigt forud for indsættelse af grise for at anvise gødearealet. Et fugtigt område anvise gødearealet, og mindsker risikoen for svineri i dyrenes lejeareal.